

## Informationspapier VB 08




## Farbliche Ausführung von Handsteuereinrichtungen




Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung zur Feuerwehr.

Beschriftung „Feuerwehr“ Farbe „Feuerrot“ RAL 3000 EN 54-11 (früher DIN 14655)

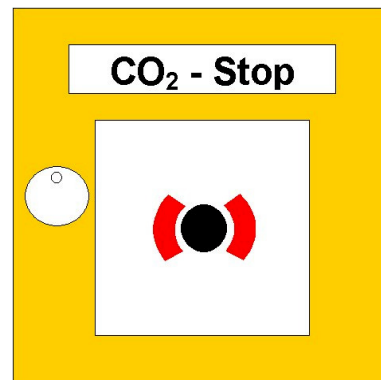


Handsteuereinrichtung für CO<sub>2</sub>-Stopp.

Beschriftung „CO<sub>2</sub>-Stop“ Farbe „Zinkgelb“ RAL 1018 VdS 2093 ZH 1/206

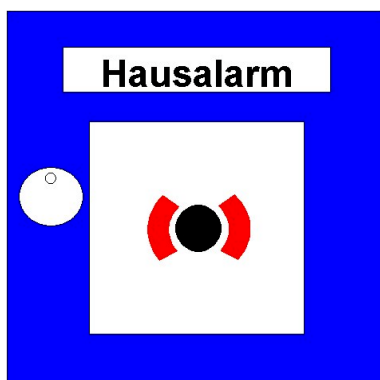

Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage.

Beschriftung „Hausalarm“ Farbe „Azurblau“ RAL 5009 Merkblatt M11 Alarmierungsanlagen DIN VDE 0833-2

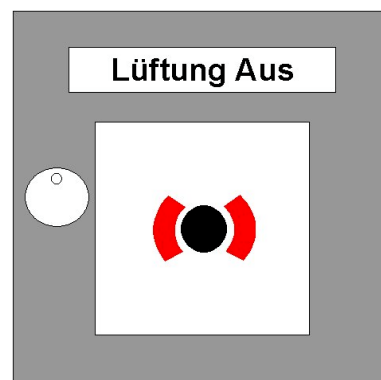


Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke, Abschaltung technischer Anlagen.

Beschriftung mit Auslösefunktion Farbe „Lichtgrau“ RAL 7035



Handsteuereinrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge.

Beschriftung „Rauchabzug“ Farbe „Tieforange“ RAL 2011 VdS 2592

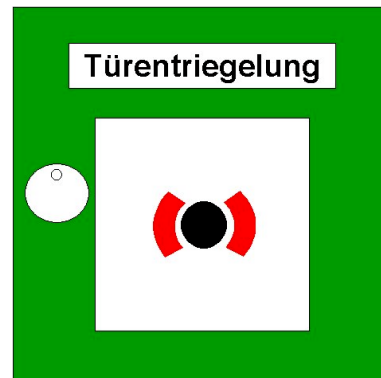

Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung.

Beschriftung mit Auslösefunktion Farbe „Signalgrün“ RAL 6032 in Anlehnung EltVR